

Caesb flagra ligação clandestina em parque

Fotos: José Reis


A denúncia de ligações clandestinas de água no Parque Ecológico Norte mobilizou equipes de técnicos da Caesb e do Instituto de Criminalística ontem de manhã para uma vistoria na área de preservação ambiental. Durante a inspeção foram detectadas algumas irregularidades como uma ligação clandestina feita em uma das válvulas de controle de ar da adutora que passa pelo Parque. Segundo o engenheiro Jânio Barbosa, da Superintendência de Manutenção da Caesb, a fraude foi descoberta porque há alguns dias a companhia verificava vazamento na adutora.

De acordo com a estatística de Barbosa, com o vazamento na proporção ao registrado ontem na válvula, a Caesb perde, por dia, cerca de 100 mil litros de água, o que transformados em reais chegam à cifra de R\$ 2 mil, por mês. O cano encaixado junto ao concreto que isola a válvula e que era utilizado na ligação clandestina estava quebrado, fazendo a água jorrar. O morador da chácara 002, onde ia desencadear a ligação irregular da água, poupou aos técnicos o trabalho de se deslocarem até sua casa. Inocentemente, ele foi até eles, explicar sua situação.

“Moro aqui há 16 anos e me disseram que poderia conseguir a regularização da minha chácara”, disse Sebastião Pereira dos Santos. Segundo ele, a ligação clandestina foi feita há oito anos. “Fui há um tempo atrás à Caesb, no Setor Comercial Sul, pedir aos técnicos para instalarem uma torneira para mim nesta caixa. Eles sabiam que eu tinha uma ligação clandestina”, afirmou. O superintendente da Caesb defende-se. “A Caesb não tinha conhecimento dessa irregularidade”, assegurou. O morador revida: “Não tenho necessidade de inventar nenhuma mentira”.

Crime — O engenheiro Jânio Barbosa disse que no máximo até a próxima segunda-feira o vazamento estará consertado. O morador foi notificado e citado no laudo pericial do Instituto de Criminalística. “Ligação clandestina em rede de água pública é crime de furto, conforme artigo 155 do Código Penal”, explicou o perito Marcos Antônio. A multa pela infração pode chegar a R\$ 4.200,00. O presidente da Sociedade dos Amigos do Parque Ecológico Norte, Benício de Melo Filho, que costuma fazer rondas voluntárias de fiscalização pelo local, acredita que existam pelo menos mais quatro ligações clandestinas.

“Estamos fazendo um levantamento geral dos problemas do Parque para levar até ao governador Cristovam Buarque”, disse. Benício considera que a invasão de 10 a 12 famílias é o maior problema do Parque. Segundo ele, além do uso irregular da água, os moradores são responsáveis pela depredação da

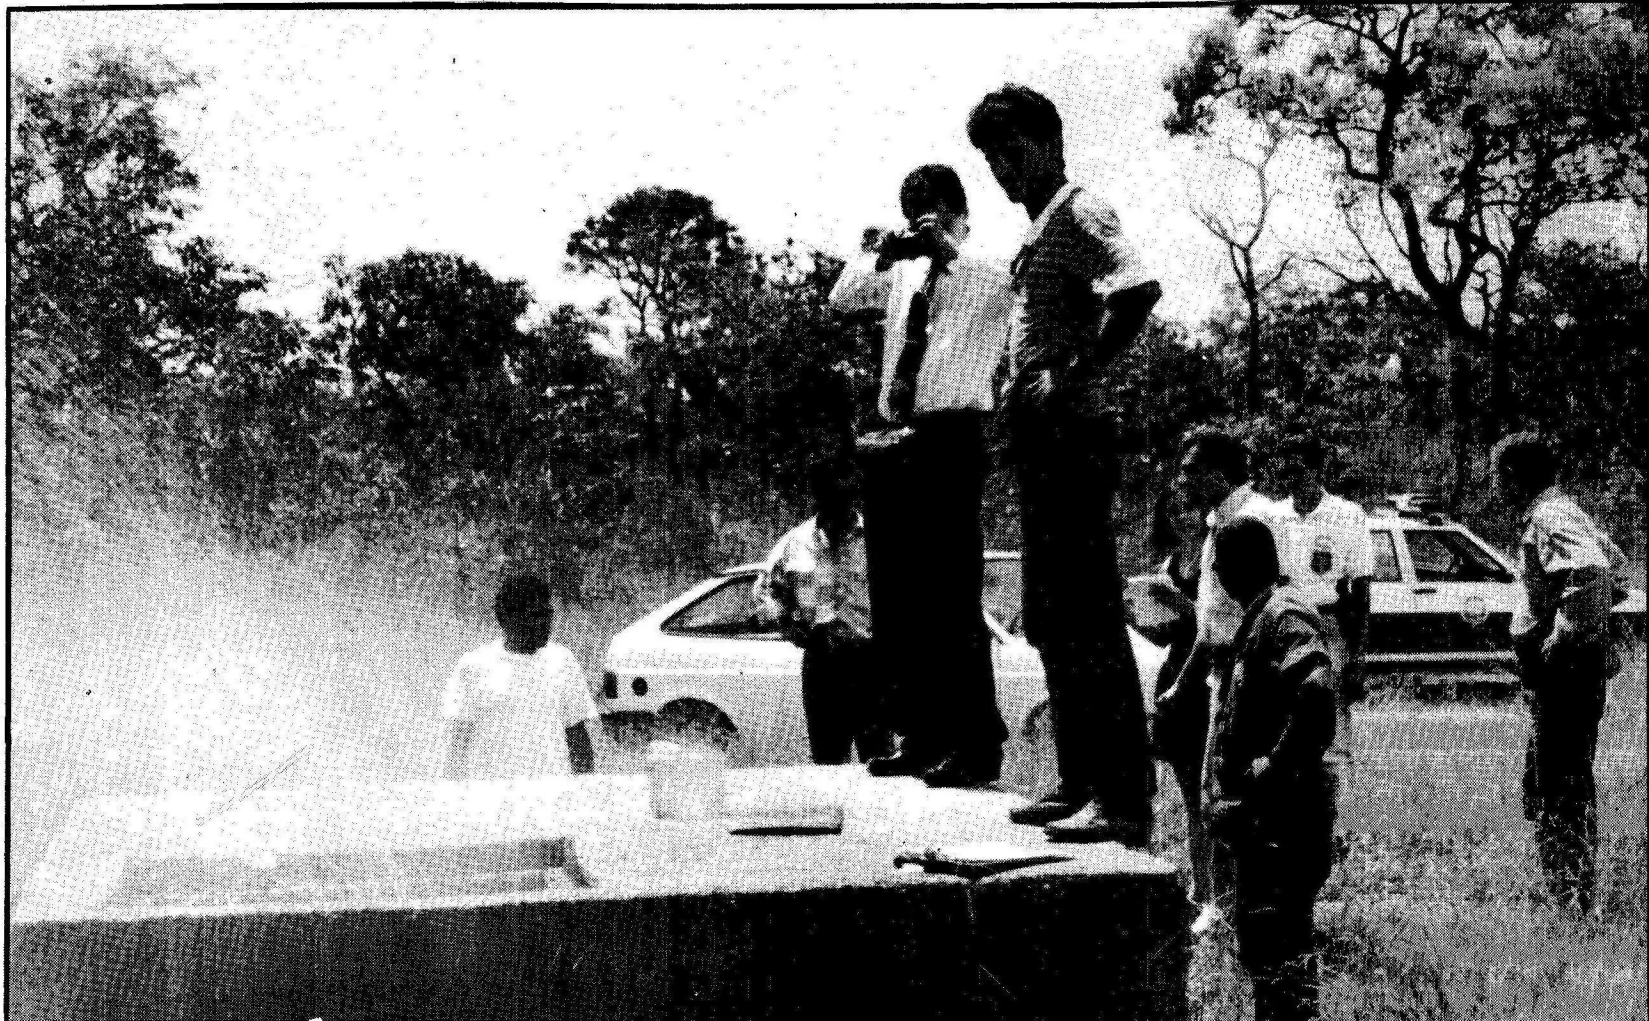

A Caesb calcula que com o vazamento de água, provocado por ligação clandestina, esteja tendo prejuízo diário de 100 mil litros



Sebastião: “Ligação é antiga”

área de preservação ambiental. **Abastecimento** — A adutora que passa pelo Parque Ecológico Norte é compreendida, além da tubulação subterrânea, por cinco válvulas de controle de ar e três caixas-d’água. A água é captada das barragens de Santa Maria, que fica no Parque Nacional de Brasília e da Granja do Torto. “Esta água ainda vai ser tratada na estação da Caesb e é, portanto, imprópria ao consumo”, alertou Jânio Barbosa.

Além disso, um vazamento na proporção ao encontrado na válvula ontem pode comprometer, segundo os técnicos da Caesb, o abastecimento em todo o Plano Piloto. “Às

vezes, é preciso interromper, em até um dia o fornecimento para fazer o conserto”, explicou Barbosa. O deputado distrital Antônio Cafu (PT), que acompanhou a operação, disse que o governador Cristovam Buarque vai ser comunicado dos problemas no Parque.

Outra irregularidade constatada pelos técnicos foi a retirada de água, por duas mangueiras, de uma das caixas-d’água do sistema. O lavador de carros Joanan de Oliveira indiferente à vistoria dos técnicos continuava tomando banho e lavando uma calça jeans. “Não moro aqui, mas sempre lavo roupas aqui”, disse.



Os próprios moradores mostraram aos técnicos como utilizavam, irregularmente, a água

Confira onde vai faltar água

Por motivos de corte no fornecimento de energia elétrica programada pela CEB, a Caesb informa que o abastecimento de água estará suspenso no próximo dia 21, das 08h00 às 14h00, nos seguintes locais: toda a cidade de Samambaia; Taguatinga Sul — Setor de Concessionárias CSA (1 a 3), CSE (6 a 10), QSA (11 a 25), QSB (11 a 16), QSD, QSE, CSE, CSF e QSF; Areal Águas Claras; residência oficial de Águas Claras; Riacho Fundo.

Recanto das Emas; Santa Maria; e bairro da Telebrasília.

Para que os usuários não sofram tanto com a falta de água, a Caesb está sugerindo que as caixas-d’água fiquem no nível máximo no momento do corte. A empresa informa ainda que hospitais, creches, escolas e entidades de assistência social terão prioridade no atendimento com caminhões-pipa, através do telefone 195.